


Anlage 1

Wasserwerk Ostheim: mittlere Tagesfördermenge eines Monats [m³/Tag]

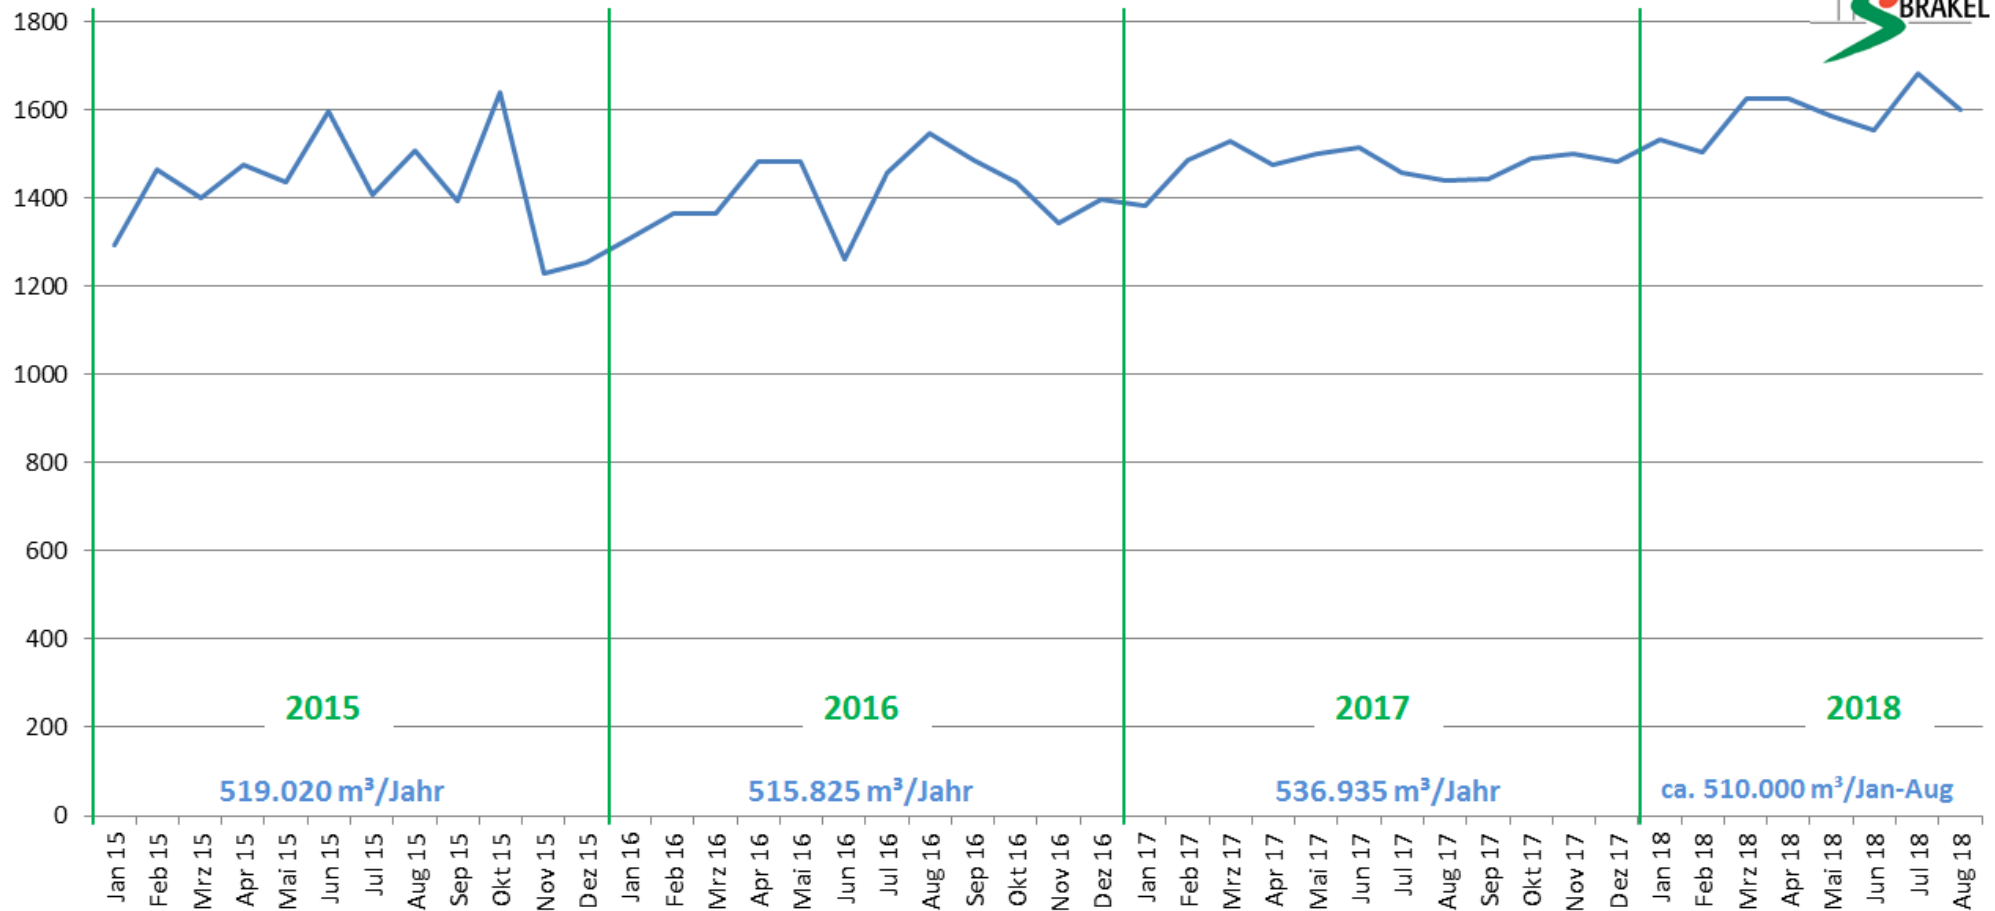

Hinweis:

Die dargestellten Werte beziehen sich ausschließlich auf die Förderung in der Trinkwasser-Gewinnungsanlage Ostheim und können in der Tendenz repräsentativ für die Gesamtfördermenge aller Gewinnungsanlagen des Wasserwerkes der Stadt Brakel betrachtet werden.